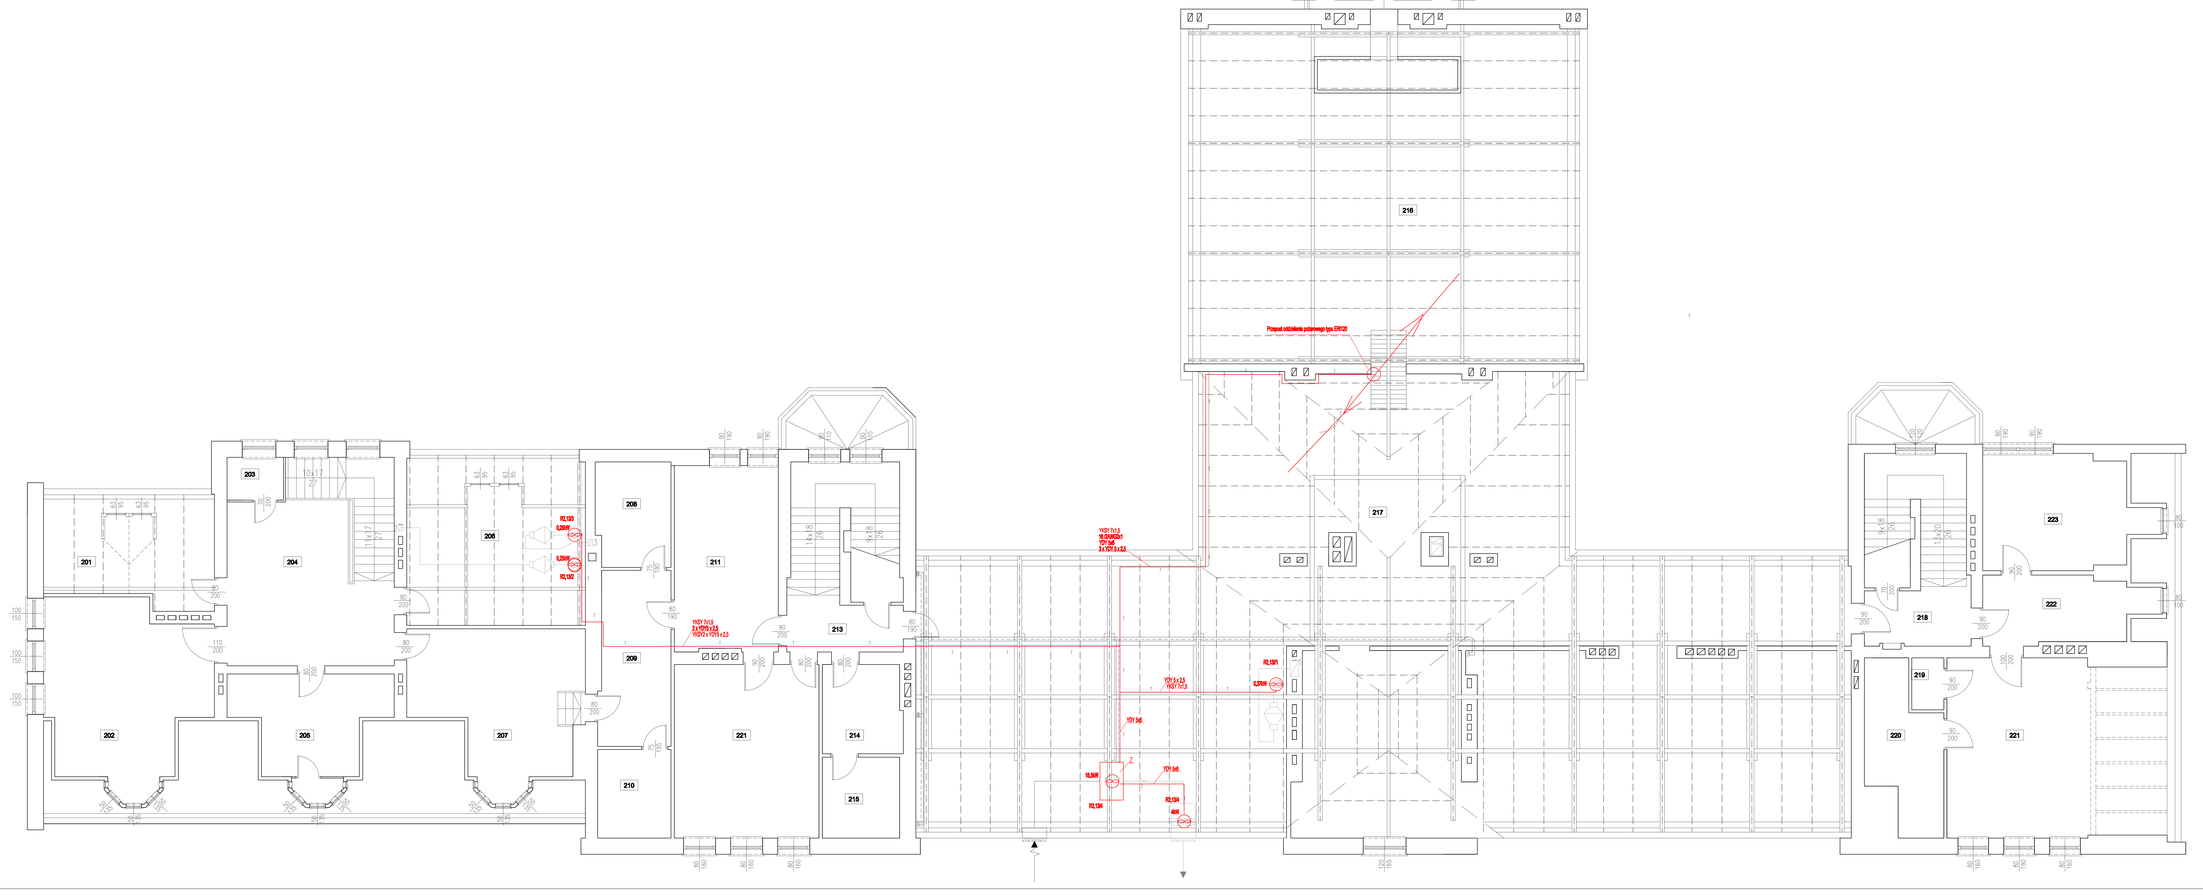


TN-S

LEGENDA:

- OK — PRZEWÓD UKŁADANY NA DRABINKACH KABLOWYCH
- PT — PRZEWÓD UKŁADANY POD TYNKIEM
- T — PRZEWÓD UKŁADANY NA TYNKU
- PROJEKTOWANA WENTYLACJA MECHANICZNA NAWIEWNA
- PROJEKTOWANA WENTYLACJA MECHANICZNA WYWIEWNA
- PROJEKTOWANA JEDNOSTKA CHŁODNICZA ZEWNĘTRZNA Qz = 50,4 kW, m = 314 kg, 1240 x 760 x 1685 , N = 18,5 kW
- PROJEKTOWANE PRZEWODY FREONOWE CIECZ/GAZ
- PROJEKTOWANE WENTYLATORY WYWIEWNE KANAŁOWE CHEMOODPORNE
- PROJEKTOWANY WENTYLATOR WYWIEWNY OSOWY
- PROJEKTOWANE KLAPY P.POŻ.

UWAGI:

1. Przejścia instalacjami przez przegrody budowlane oraz wszystkie prace związane z ingerencją w konstrukcję budynku wykonać po uzgodnieniu i akceptacji sprawdzonego projektanta (konstruktora).
2. Przed zamówieniem elementów instalacji i jej wykonaniem sprawdzić na budowie możliwość przewidzenia instalacji oraz domierzyć instalację unikając kolizji z istniejącymi instalacjami w budynku. Wymiary sprawdzić na budowie przed zamówieniem i montażem urządzeń/elementów instalacji.
3. Rzędne prowadzenia instalacji, montażu urządzeń i elementów instalacji dostosować do rzeczywistych rzędnych sprawdzonych na budowie przed montażem.
4. W miejscach przejścia przewodami przez przegrody oddzielenia pożarowego wykonać w zależności od instalacji przejście p.poż., zamontować klapy p.poż.
5. Wszystkie roboty budowlano-montażowe z zastosowaniem rozwiązań systemowych powinny być wykonane
wg technologii określonej przez producenta danego systemu.
6. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod stałym nadzorem osób uprawnionych.
7. Obudowa instalacji i kolorystyka elementów zgodnie z branżą architektoniczno-budowlaną – oddzielne opracowanie.

| PROJEKT WYKONAWCZY | | | |
|---|---|---|---|
| PRZEDSTAWIANIE I USUWANIE NÓŻNE "DOBRUŁY" UL. PASTEURA 73/73, 53-330 WROCŁAW | | | |
| INWESTOR: | UNIWERSYTET MEDYCZNY<br>50-367 WROCŁAW, WYBRZEŻE L. PASTEURA 1 | | |
| OBIEKT: | BUDYNEK KATEDRY I ZAKŁADU BIOCHEMII LEKARSKIEJ UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO<br>UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO 10, 50-368 WROCŁAW<br>DZIAŁKI NR. 24/47, AM-32, OBRĘB: PLAC GRUNWALDZKI<br>WENTYLACJA MECHANICZNA WAŻ Z KOCHANIAM Z DYGESTORÓW ORAZ KLIMATYZACJA W 9 SALACH ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH | | |
| RYSUNEK: | RZUT PODDASZA | | Skala 1:50 |
| GRANICA: | instalacje elektryczne | | Data: 25.07.2018 |
| | | Nr uprawnień | Podpis |
| PROJEKTOWAŁ: | MGR. INŻ. LEON KREFFT | 202/72/Wm | Rys. Nr: 3 |
| SPRAWDZIŁ: | INŻ. JAN CZARNECKI | 29/66 | |