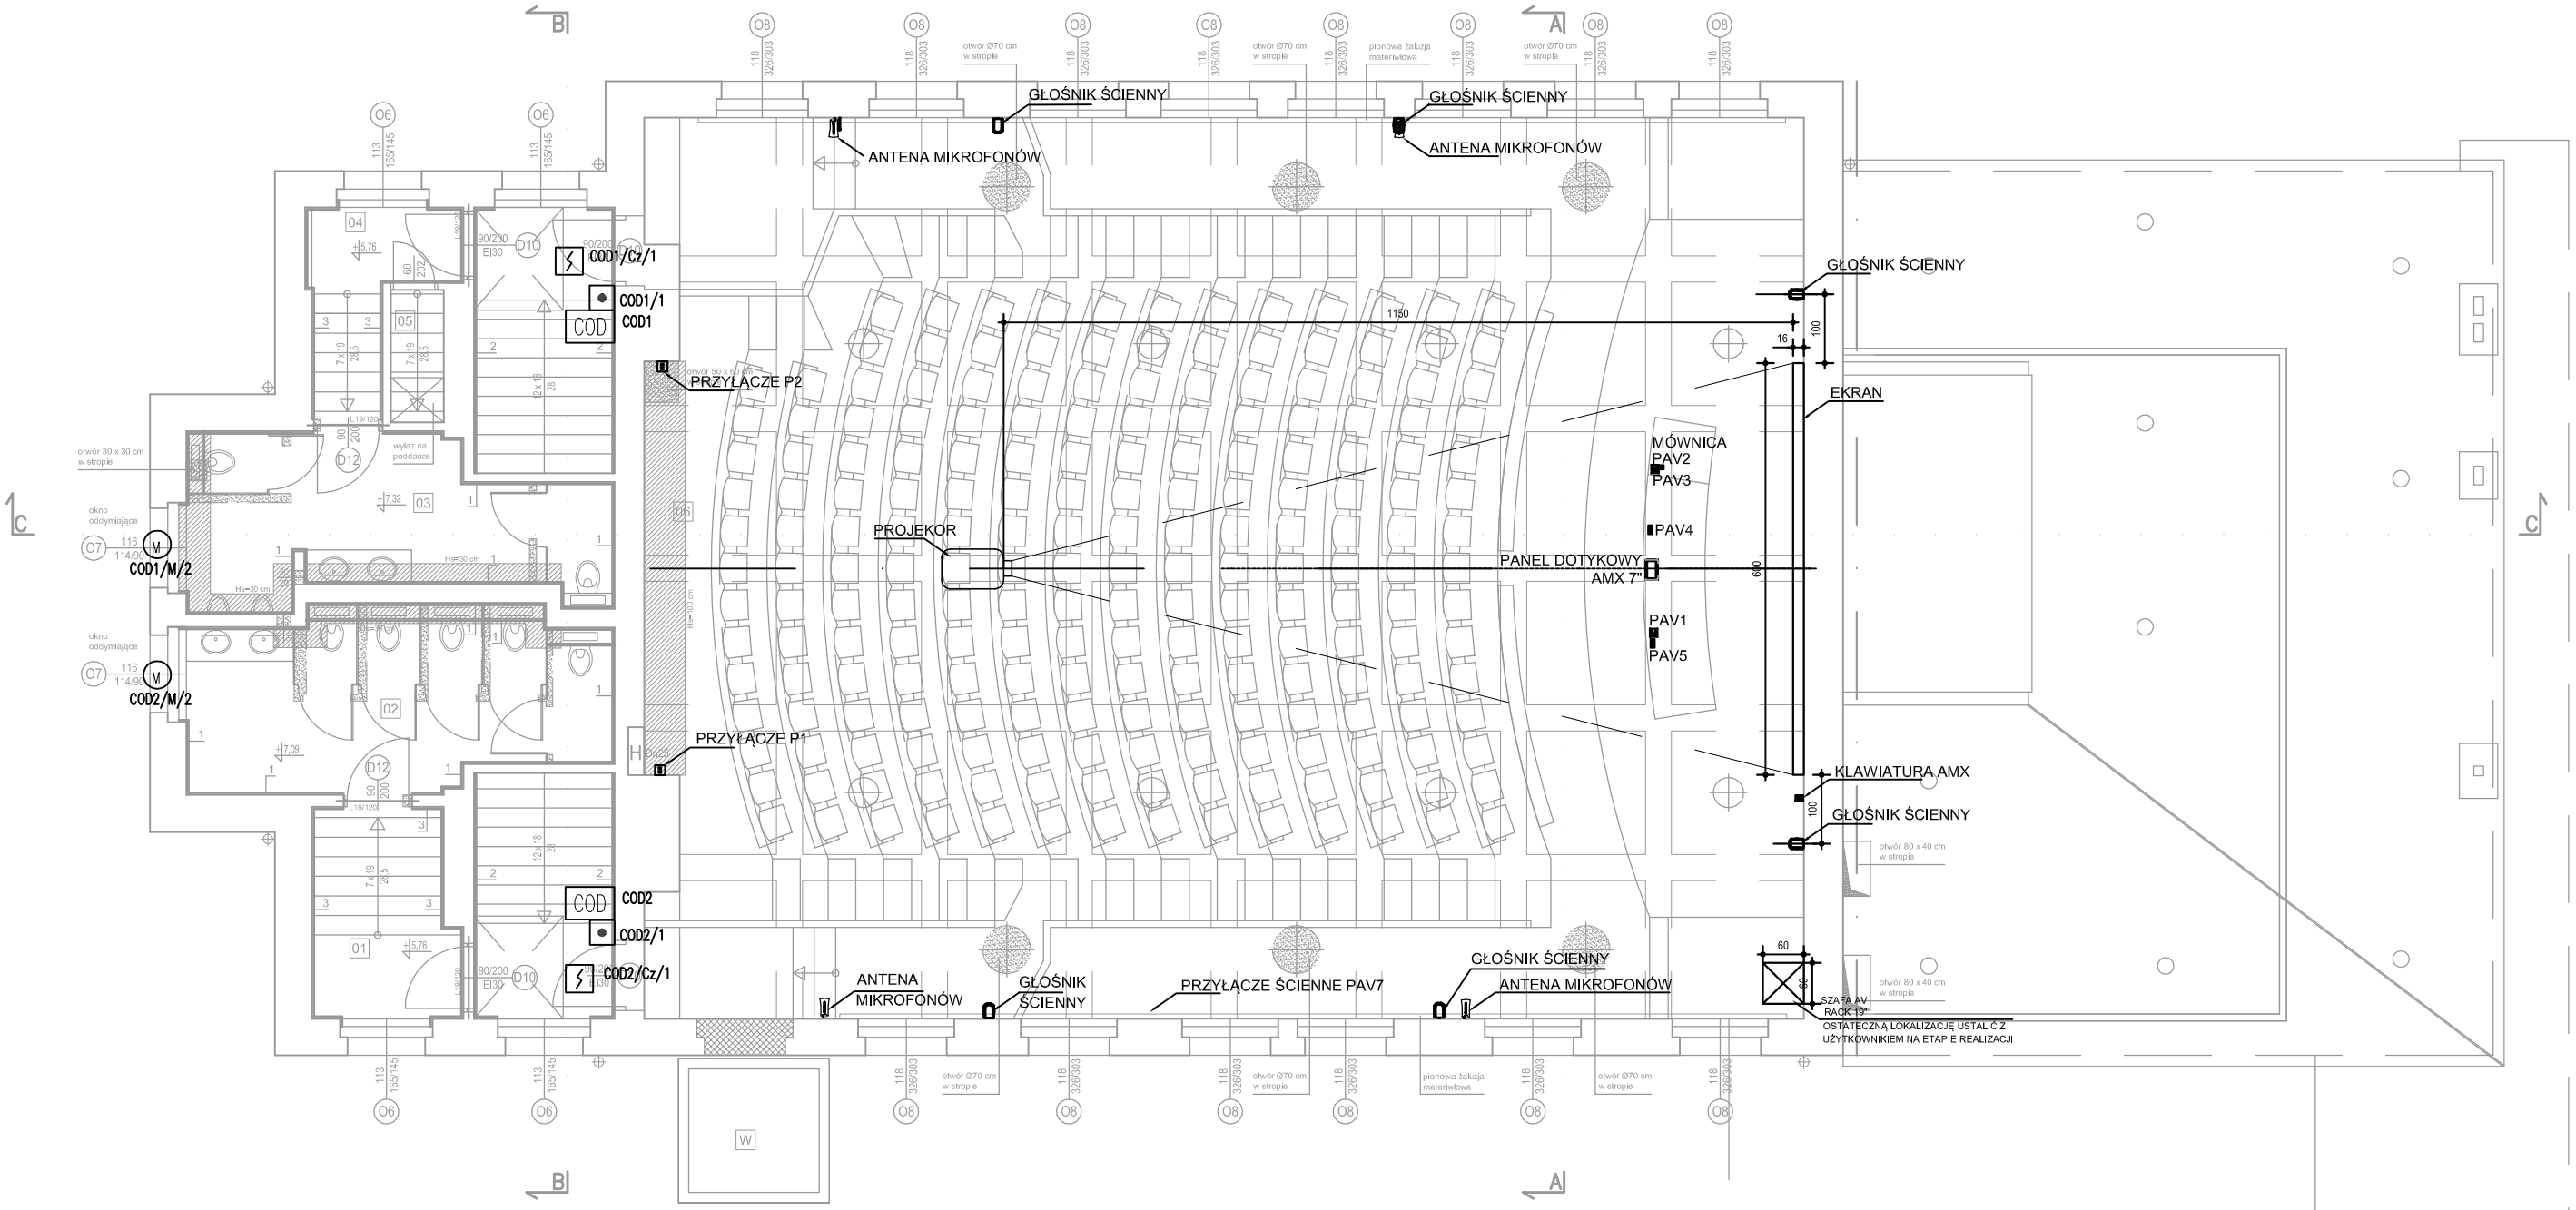

OZNACZENIA:

- – Szafa typu RACK 19"
- – Gniazdo 2xRJ45, kat. 5e
- – Gniazdo 1xRJ45, kat. 5e
- 01/01 – Adres elementu
- MDF/00/00 – Oznaczenie gniazda (nazwa szafy/nr panelu/nr gniazda)
- – Kamera wewnętrzna
- – Kamera zewnętrzna
- – Klawiatura sterująca
- – Rejestrator
- COD – Centrala systemu sterowania oddymianiem, CNBOP
- M – Siłownik 24V, CNBOP
- – Przycisk oddymiania i przewietrzania
- Cz.P – Czujka wiatru/deszczu

UWAGI:

1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z innymi dokumentami m. in. rysunkami, opisami technicznymi i zestawieniami.

TEMAT: **PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU KATEDRY I ZAKŁADU MIKROBIOLOGII Z SALĄ WYKŁADOWĄ IM. LUDWIKA HIRSZFELDA**

OBIEKT: BUDYNEK KATEDRY I ZAKŁADU MIKROBIOLOGII Z SALĄ WYKŁADOWĄ IM. LUDWIKA HIRSZFELDA UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 4, WROCŁAW

INWESTOR: UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU UL. PASTEURA 1, 50-367 WROCŁAW

TEMAT RYSUNKU:

RZUT PIĘTRA II. INSTALACJE NISKOPRĄDOWE.

PROJEKTOWAŁ: MGR INŻ. MICHAŁ KRETEK UPR. PROJ. NR: SLK/4506/PWOE/12

SPRAWDZIŁ: MGR INŻ. MARIUSZ SZLENK UPR. PROJ. NR: SLK/4438/PWOE/13

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: **P. U. P. "UTEX" SP. Z O. O.** 44-105 GLIWICE, UL. STRZELECKIEGO 27

FAZA: **PROJEKT WYKONAWCZY**

DATA:	SKALA:	NR RYSUNKU:
LISTOPAD 2015	1:100	EN-04