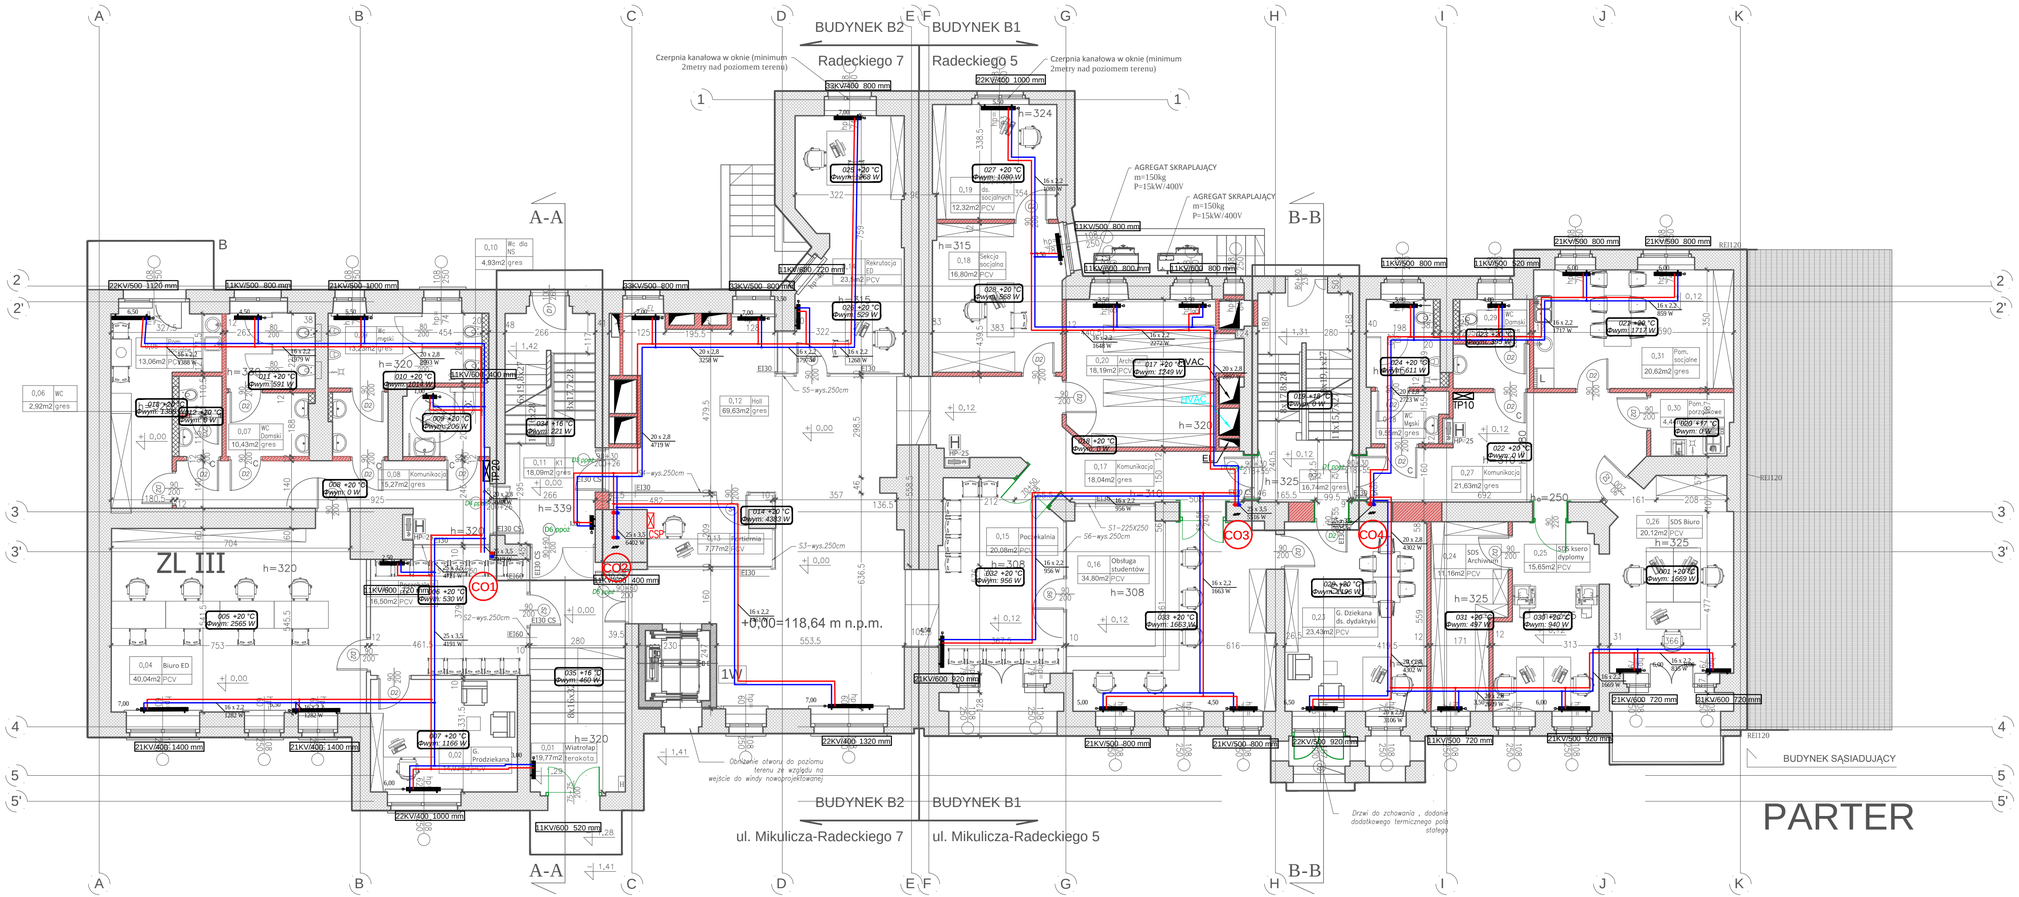

OZNACZENIA

– woda grzewcza zasilająca

– woda grzewcza powrotna

105 °C Pwym: 2104 W – temperatura w pomieszczeniu zapotrzebowanie ciepła

– grzejnik stalowy płytowy

– przewody ciepła technologicznego

SZCZEGÓŁ PODŁĄCZENIA CENTRALI WENTYLACYJNEJ



1 ZAWÓR RÓWNOWAŻĄCO POMIAROWY STAD BEZ ODWOD. FIRMY IM
2 ZAWÓR ODCINAJĄCY PROSTY
3 **ZAWÓR REGULACYJNY TRZYROGDWY**
TYPU CV 316 RGA FIRMY IM
4 POMPA
5 ZAWÓR SPUSTOWY
6 TERMOMANOMETR
7 MANOMETR
8 ODPOWIETRZNIK PROSTY
9 FILTR

KONTRAPUNKT architektura - konstrukcja - technologia
ZESPÓŁ PROJEKTOWY KONTRAPUNKT Spółka z o. o.
ul. Zabłocie 39, 30-701 Kraków
NIP: 676-238-36-75 / REGON: 120753070 / KRS:0000311257
tel: +48 12 296 02 71 / + 48 504 260 628 / fax: + 48 122960270

Obiekt	Remont i przebudowa kamienic Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu na cele dydaktyczno-administracyjne		Nr projektu 18-09
Inwestor	Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, ul. Wybrzeże Pasteura 1, 50-367 Wrocław		Data 06.2018
Lokalizacja	ul. Mikulicza-Radeckiego 5-7, 50-367 Wrocław dz. nr 19, AM-30 Plac Grunwaldzki		
Branża	SANITARNA		rewizja -
Faza	PROJEKT BUDOWLANY	nr upr. arch. bez ogr.	podpis
Projektant	inż. Marek Tarada	BPP-8388-289/79	
Współpraca			
Sprawdzający	inż. Rafał Woźnica	MAP/0123/POOS/06	
Treść rysunku	RZUT PARTERU C.O.		Nr rys: S8
			Skala: 1:100

UWAGA:
Prawa Autorskie zastrzeżone- Zespół Projektowy Kontrapunkt
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie!
W przypadku użycia nazwy produktu bądź producenta dopuszcza się zastosowanie materiału równowaznego pod względem parametrów technicznych i funkcji jakiej ma służyc.