



KLATKA SCHODOWA 1

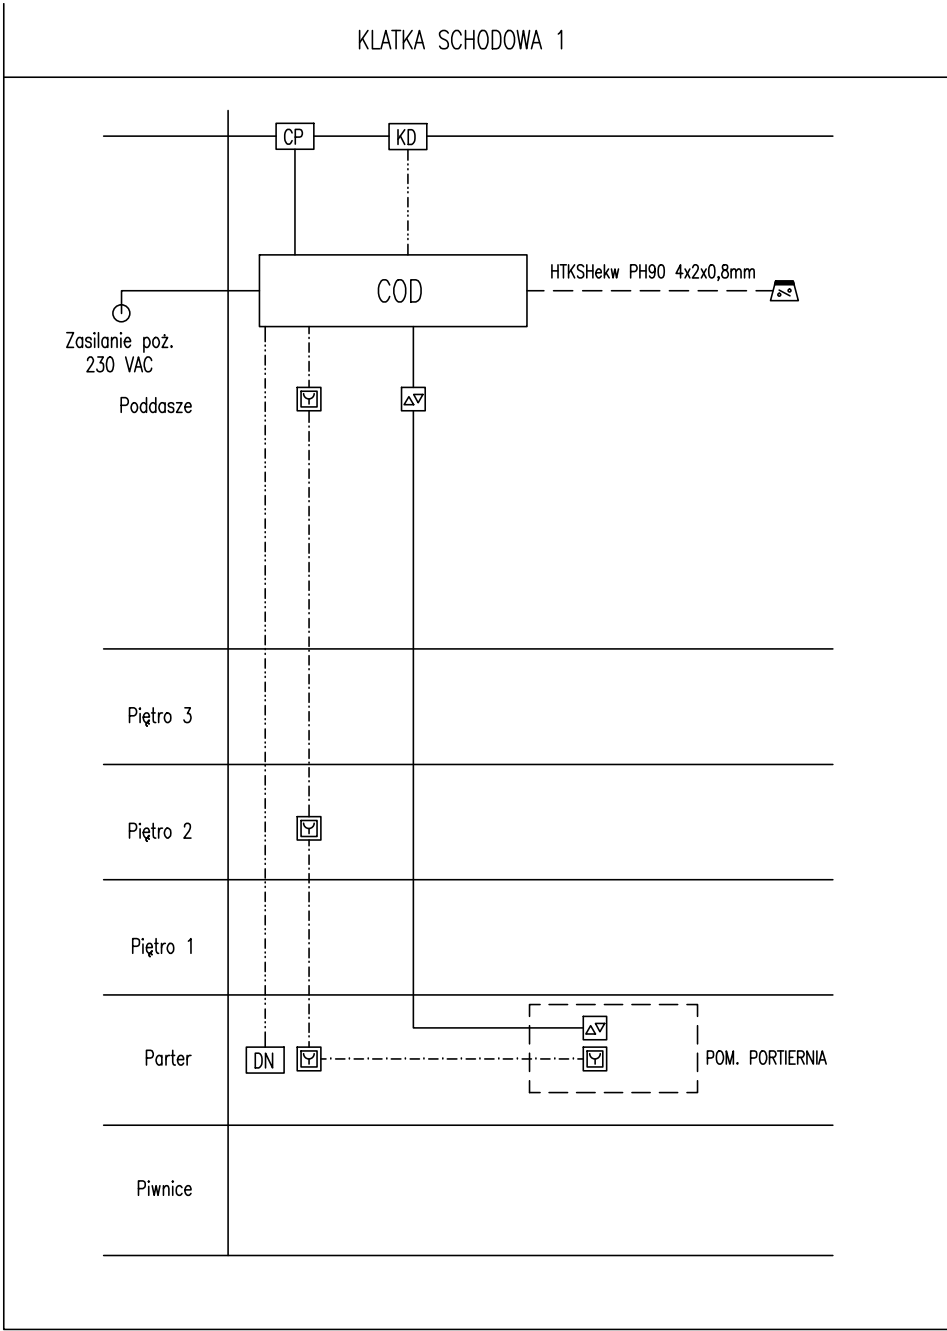

KLATKA SCHODOWA 2

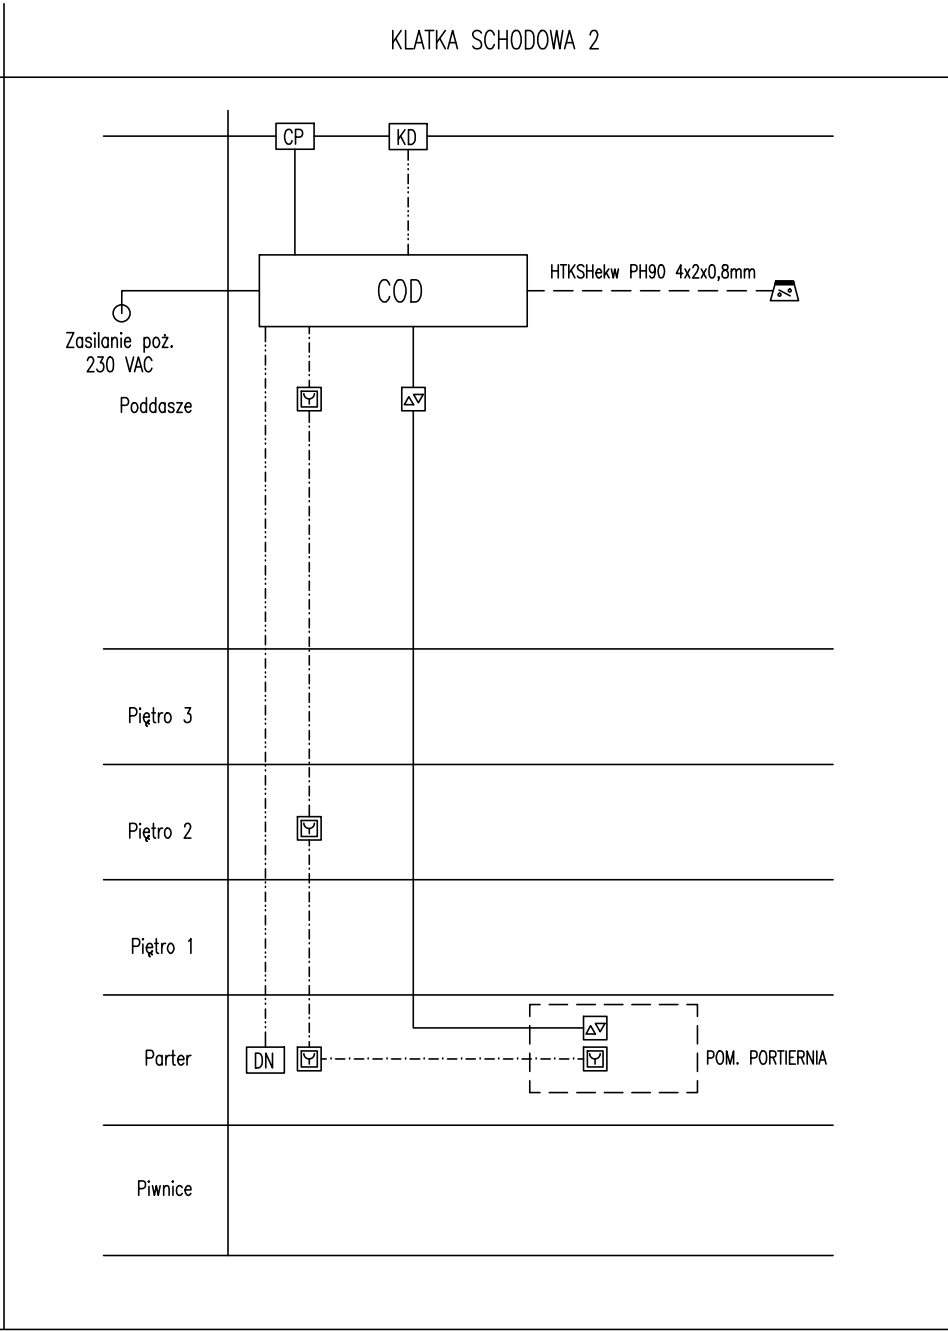

LEGENDA

	Przycisk oddymiający
	Przycisk przewietrzający
	Kłapa oddymiająca
	Drzwi napowietrzające
	Centrala pogodowa
	Centrala oddymiania
	Przewód HTKSHekw PH90 4x2x0,8mm
	Przewód HTKSH PH90 1x2x1,4mm/1x2x1,8mm
	Przewód N2XH 3x1,5mm ²
	Przewód HTKSHekw PHO 1x2x0,8mm
	Moduł sterująco-monitorujący instalacji SSP (w zakresie instalacji SSP)

UWAGI:

- Wszystkie przejścia przez przegrody ppoż. uszczelnić masami ochronnymi zapewniając wymaganą klasę odporności ppoż. dla strefy i przegrody ppoż..
- Schemat należy uszczegółowić na etapie projektu wykonawczego.

○ **KONTRAPUNKT** architektura - konstrukcja - technologia
ZESPÓŁ PROJEKTOWY KONTRAPUNKT Spółka z o. o.
ul. Zabłocie 39, 30-701 Kraków
NIP: 676-238-36-75 / REGON: 120753070 / KRS:0000311257
tel: +48 12 296 02 71 / + 48 504 260 628 / fax: + 48 122960270

PRO-ELECTRO Łukasz Biedroń
ul. Lubicz 17D/21, 31-503 Kraków
www.pro-electro.pl
e-mail: biuro@pro-electro.pl
tel: +48 12 422 53 34 / + 48 507 026 211

Obiekt	Remont i przebudowa kamienic Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu na cele dydaktyczno-administracyjne	Nr projektu	18-09
Inwestor	Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, ul. Wybrzeże Pasteura 1, 50-367 Wrocław	Data	06.2018
Lokalizacja	ul. Mikulicza-Radeckiego 5-7, 50-367 Wrocław dz. nr 19, AM-30 Plac Grunwaldzki		
Branża	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	rewizja	-
Faza	PROJEKT BUDOWLANY	nr upr. arch. bez ogr.	podpis
Projektant	mgr inż. Łukasz Biedroń	MAP/0036/P00E/10	
Współpraca	mgr inż. Łukasz Milaniak		
	inż. Piotr Tyrański		
Sprawdzający	mgr inż. Bartłomiej Szumacher	MAP/0062/PBE/17	
Treść rysunku	SCHEMAT SYSTEMU ODDYMIANIA	Nr rys:	2.02
		Skala:	-

UWAGA:
Prawa Autorskie zastrzeżone – Zespół Projektowy Kontrapunkt
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie!
W przypadku użycia nazwy produktu bądź producenta dopuszcza się zastosowanie materiału równoważnego pod względem parametrów technicznych i funkcji jakiej ma służyć.