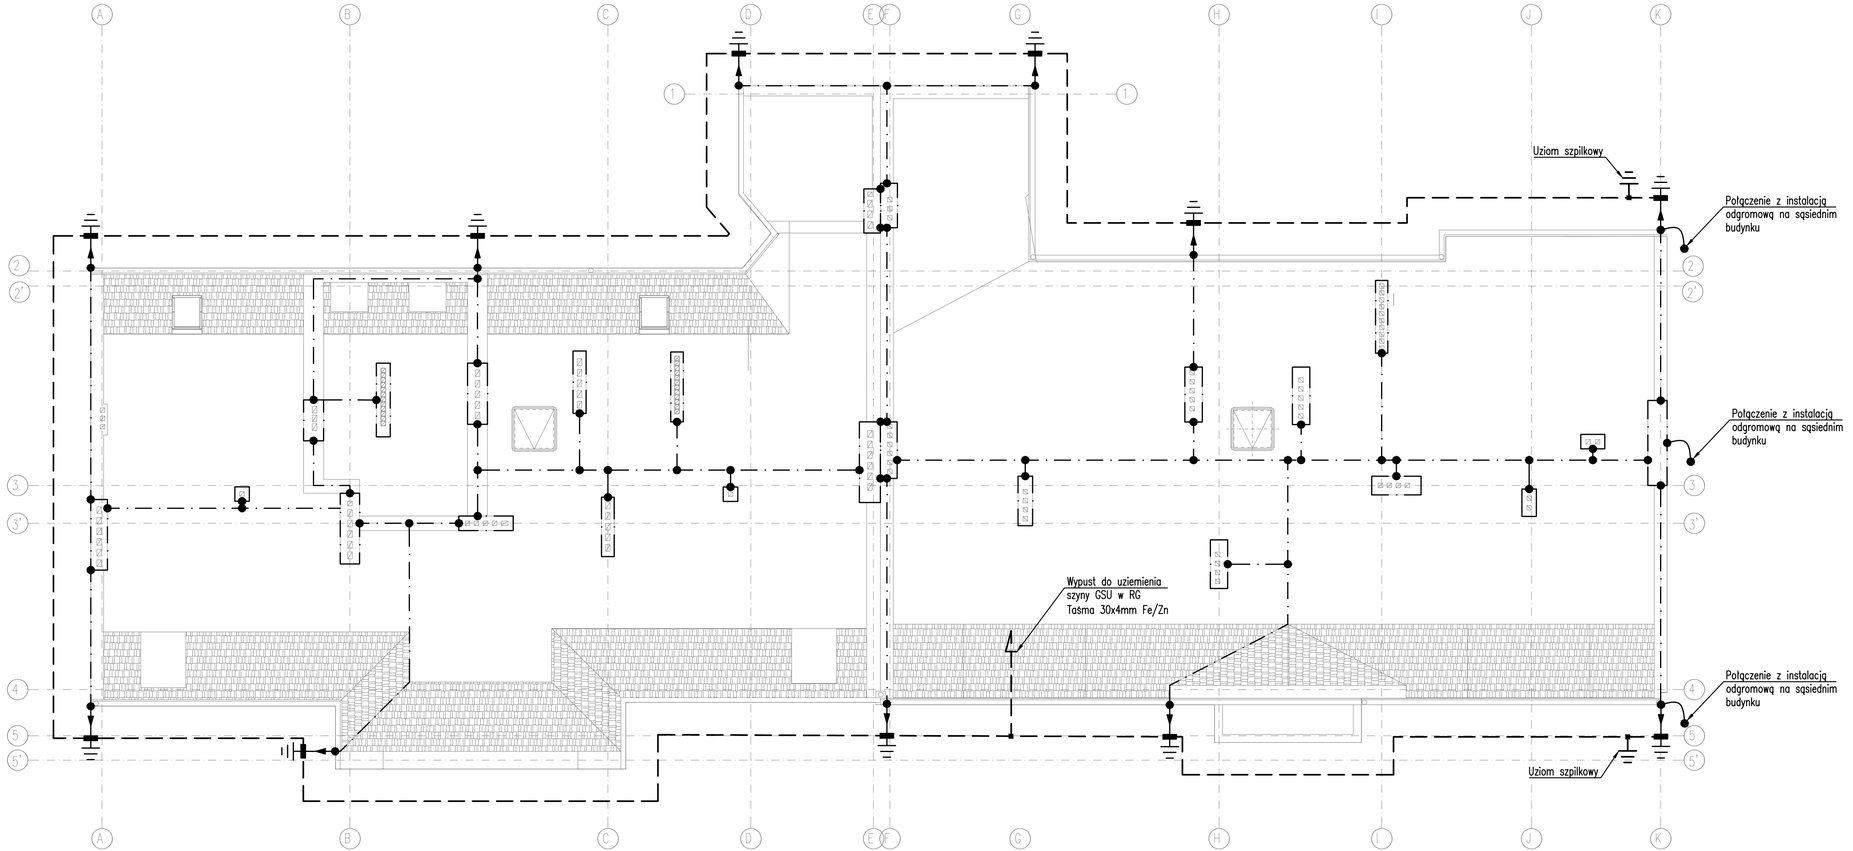

297 x 800

UKŁAD TN–S SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

LEGENDA

	Przewód odprowadzający. Drut Fe/Zn 8mm
	Drut Fe/Zn 8mm
	Połączenie skręcane
	Bednarka Fe/Zn 30x4mm
	Połączenie spawane

Uwagi:
1. Zapewnić metalowe połączenie pokrycia dachu ze zwodami poziomymi i przewodami odprowadzającymi.
2. Elementy dachu takie jak: rynny, metalowe okna dachowe, barierki, okucia komina, itd. połączyć z instalacją odgromową.
3. Wszystkie urządzenia zlokalizowane na dachu należy chronić zwodami pionowymi.
4. Zwód poziomy drut Fe/Zn d=8mm, przewody odprowadzające Fe/Zn d=8mm prowadzone po elewacji budynku.
5. Instalację odgromową wykonać zgodnie z PBUE, normami serii PN–EN–62305:2011 oraz warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlano–montażowych – tom V instalacje elektryczne.
6. Odstęp bezpieczny min. 0.6m.

KONTRAPUNKT architektura - konstrukcja - technologia
ZESPÓŁ PROJEKTOWY KONTRAPUNKT Spółka z o. o.
ul. Zabłocie 59, 30–701 Kraków
NIP: 676–238–36–75 / REGON: 120753070 / KRS:0000311257
tel: +48 12 296 02 71 / + 48 504 260 628 / fax: + 48 122960270

PRO-ELECTRO Łukasz Biedroń
ul. Lubicz 170/21, 31–503 Kraków
www.pro–electro.pl
e–mail: biuro@pro–electro.pl
tel: +48 12 422 53 34 / + 48 507 026 211

Obiekt	Remont i przebudowa kamienic Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu na cele dydaktyczno-administracyjne		Nr projektu 18-09
Inwestor	Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, ul. Wybrzeże Pasteura 1, 50–367 Wrocław		Data 06.2018
Lokalizacja	ul. Mikulicza–Radeckiego 5–7, 50–367 Wrocław dz. nr 19, AM–30 Plac Grunwaldzki		
Branża	INSTALACJE ELEKTRYCZNE		rewizja -
Faza	PROJEKT BUDOWLANY	nr upr. arch. bez ogr.	podpis
Projektant	mgr inż. Łukasz Biedroń	MAP/0036/POOE/10	
Współpraca	mgr inż. Łukasz Milaniak		
	inż. Piotr Tyrański		
Sprawdzający	mgr inż. Bartłomiej Szumacher	MAP/0062/PBE/17	
Treść rysunku	PLAN INSTALACJI UZIEMIENIA I ODGROMOWEJ RZUT DACHU		Nr rys: 5.01 Skala 1:100

UWAGA:
Prawa Autorskie zastrzeżone– Zespół Projektowy Kontrapunkt
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie!
W przypadku użycia nazwy produktu bądź producenta dopuszcza się zastosowanie materiału równoważnego pod względem parametrów technicznych i funkcji jakiej ma służyć.