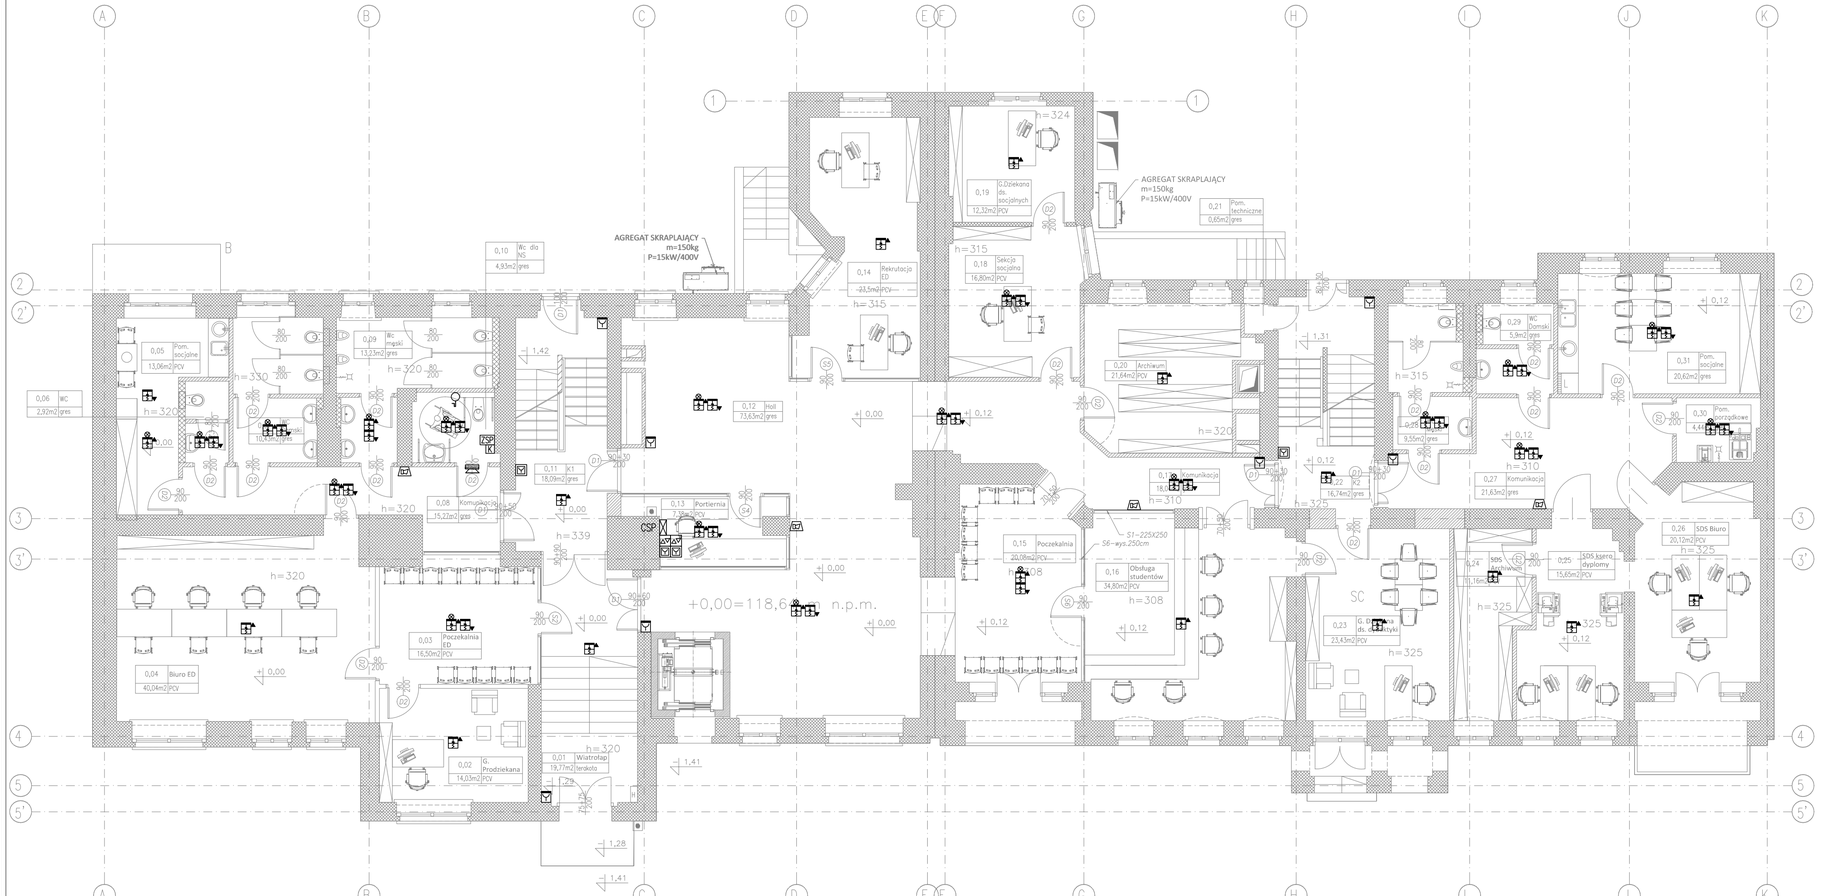

LEGENDA	
CSP	Centrala systemu SSP
	Czujka multisensorowa montowana na stropie
	Czujka multisensorowa montowana na suficie podwieszonym
	Wskaźnik zadziałania czujki SSP
	Ręczny przycisk ostrzegawczy ROP
ZAS	Czujka zasysająca
	Zasilacz pożarowy z baterią akumulatorów
I/O	Moduł sterująco-monitorujący
CSP	Centrala oddymiania
	Przycisk oddymiania
	Przycisk przewietrzania
	Sygnalizator akustyczny
	Sygnalizator systemu przyzywowego
K	Kasownik systemu przyzywowego z lampką
	Przycisk pociągowy systemu przyzywowego
TSP	Transformator systemu przyzywowego

UWAGI:
1. Wszystkie przejścia przez przegrody ppoż. uszczelnić masami ochronnymi zapewniającymi wymaganą klasę odporności ppoż. dla strefy i przegrody ppoż.
2. Wszystkie kable i przewody układane będą w sposób typowy dla innych instalacji elektrycznych i sygnalizacyjnych w tym obiekcie (w korytkach i drabinkach kablowych, w bezhalogenowych rurkach do stropu, uchwytach kablowych do stropu i w tynku).
3. Należy stosować jedynie okablowanie zgodne z najnowszą dyrektywą CPR oraz normą: SEP N SEP-E-007:2017-09.
4. Projekt należy uszczegółowić na etapie projektu wykonawczego.

KONTRAPUNKT architektura - konstrukcja - technologia
ZESPÓŁ PROJEKTOWY KONTRAPUNKT Spółka z o. o.
ul. Zabłocie 39, 30-701 Kraków
NIP: 676-238-36-72 / REGON: 120753070 / KRS:0000311257
tel: +48 12 296 02 71 / + 48 504 260 628 / fax: + 48 122960270

PRO-ELECTRO Łukasz Biedroń
ul. Łubicz 17D/21, 31-503 Kraków
www.pro-electro.pl
e-mail: biuro@pro-electro.pl
tel: +48 12 422 53 34 / + 48 507 026 211

Obiekt	Remont i przebudowa kamienic Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu na cele dydaktyczno-administracyjne		Nr projektu 18-09
Inwestor	Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, ul. Wybrzeże Pasteura 1, 50-367 Wrocław		Data 06.2018
Lokalizacja	ul. Mikulicza-Radeckiego 5-7, 50-367 Wrocław dz. nr 19, AM-30 Plac Grunwaldzki		
Branża	INSTALACJE ELEKTRYCZNE		rewizja -
Faza	PROJEKT BUDOWLANY	nr upr. arch. bez ogr.	podpis
Projektant	mgr inż. Łukasz Biedroń	MAP/0036/POOE/10	
Współpraca	mgr inż. Łukasz Milaniak		
	inż. Piotr Tyranski		
Sprawdzający	mgr inż. Bartłomiej Szumacher	MAP/0062/PBE/17	
Treść rysunku	PLAN INSTALACJI SSP RZUT POZIOMU 0		Nr rys: 4.02
			Skala: 1:100

UWAGA:
Prawa Autorskie zastrzeżone- Zespół Projektowy Kontrapunkt
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie!
W przypadku użycia nazwy produktu bądź producenta dopuszcza się zastosowanie materiału równoważnego pod względem parametrów technicznych i funkcji jakiej ma służyc.

297 x 750