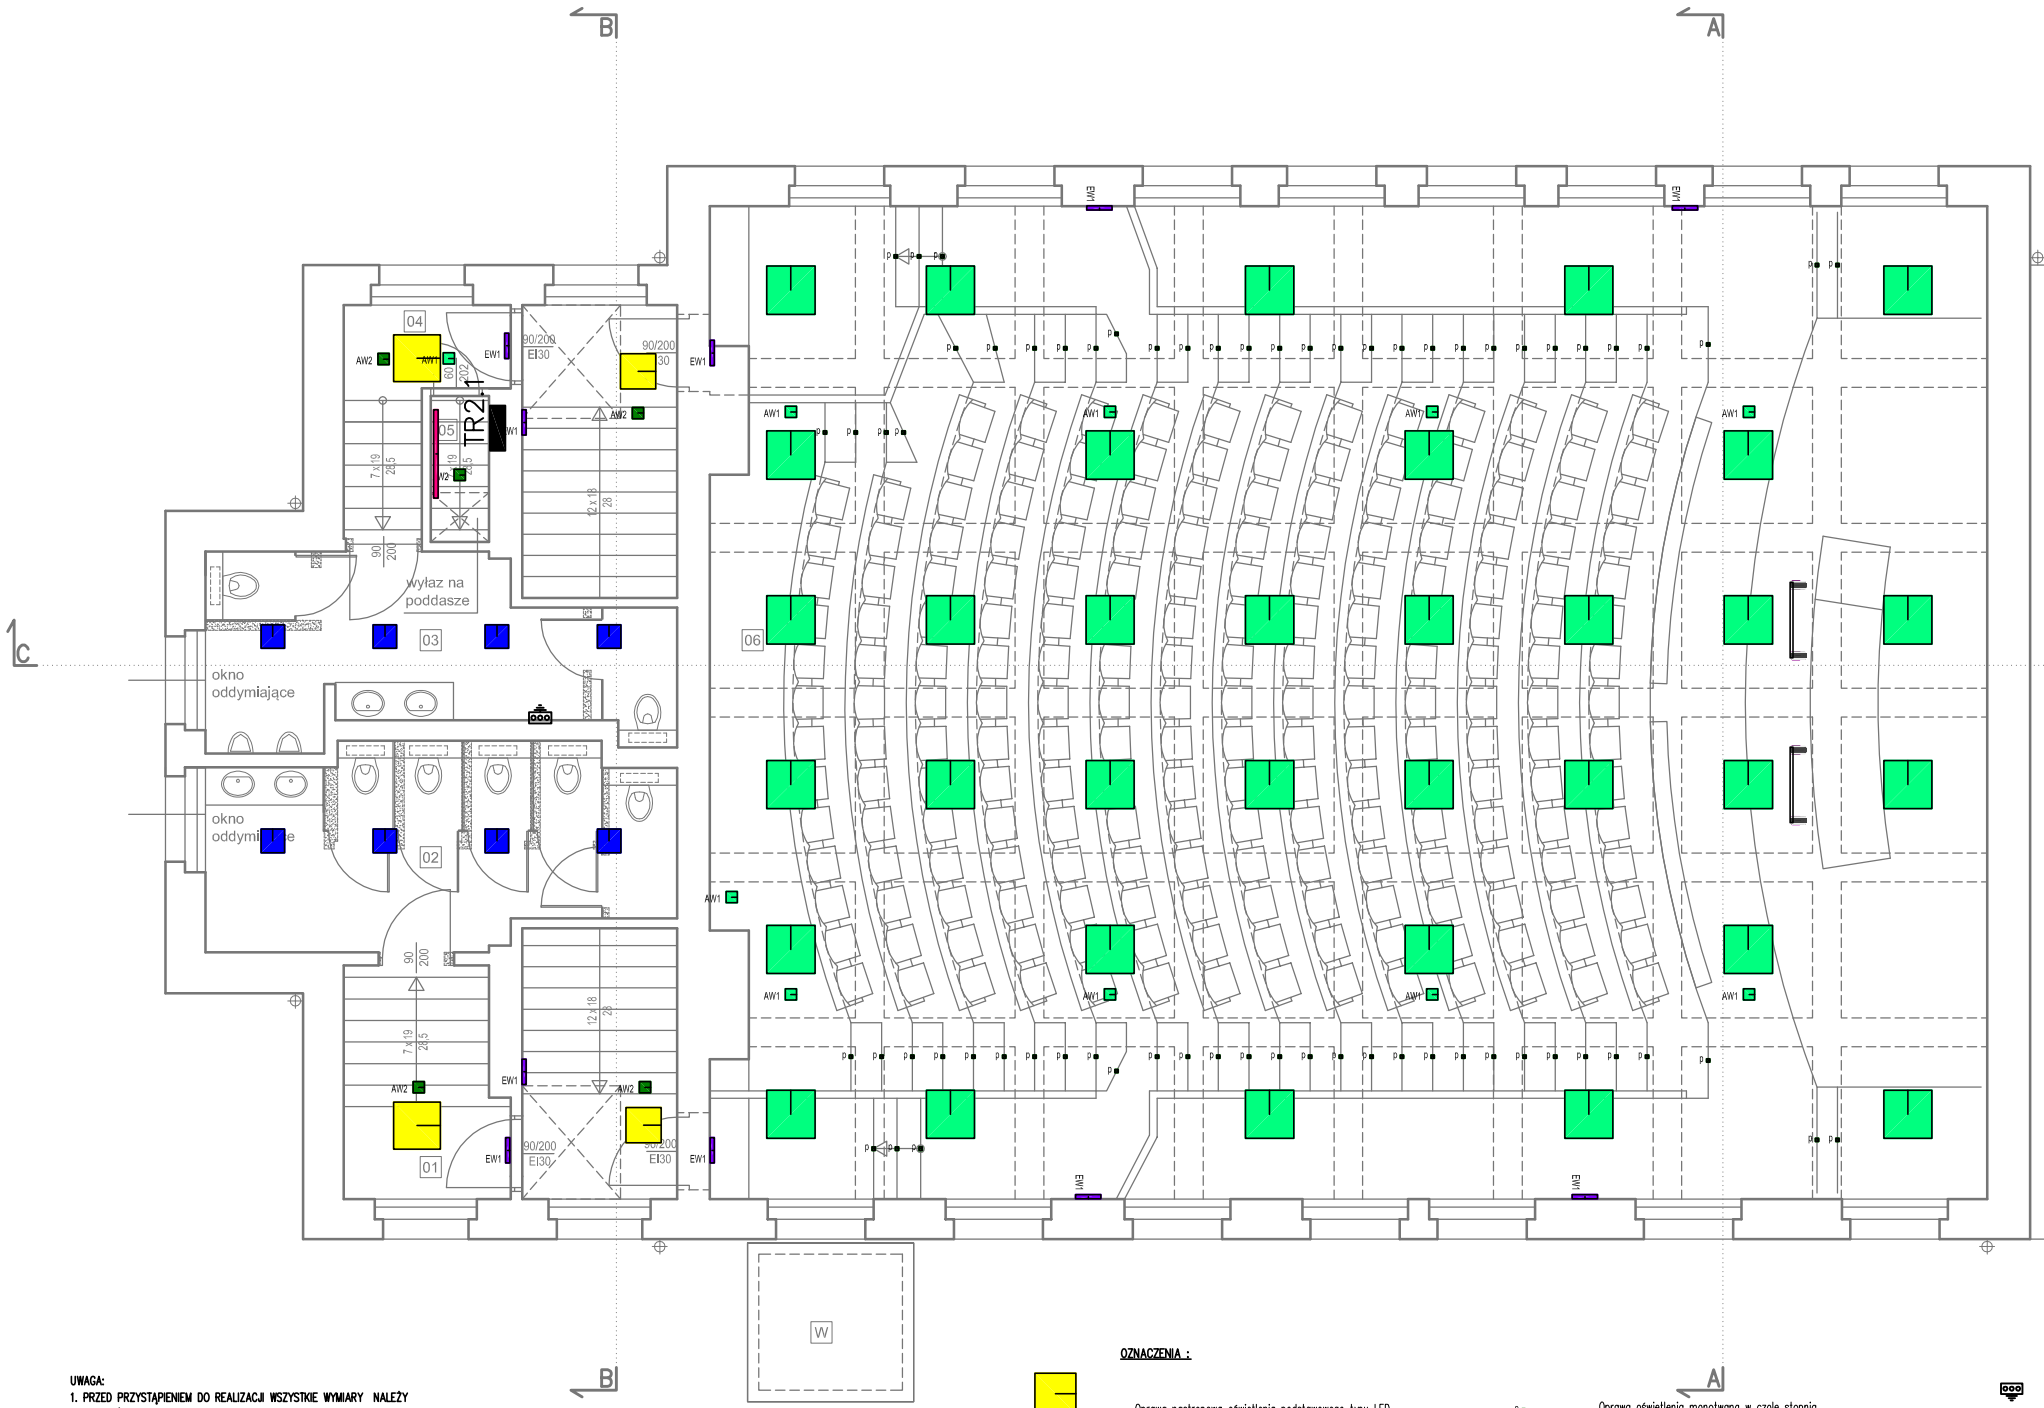

UWAGA:
1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
2. NINIEJSZY RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CAŁYM WIELOBRANŻOWYM PROJEKTEM BUDOWLANYM
3. WSZYSTKIE ROBOTY WINNY BYĆ PROWADZONE ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ
4. NALEŻY STOSOWAĆ MATERIAŁY WYŁĄCZNIE I GATUNKU POSIADAJĄCE ODPOWIEDNIE ZNAKI I CERTYFIKATY
5. RYSUNKI TECHNICZNE, SPECYFIKACJE ORAZ OPIS ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE JAKO CAŁOŚĆ OPRACOWANIA
6. WSZYSTKIE PRACE NALEŻY WYKONAĆ, A SPECYFIKOWANE MATERIAŁY STOSOWAĆ ZGODNIE Z WŁAŚCIWYMI REGULACJAMI PRAWNYMI I NORMATYWNYMI ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ
7. WSKAZANE PRODUKTY NALEŻY ROZUMIEĆ JAKO KOMPLET ELEMENTÓW I DODATKÓW NIEZBĘDNYCH DO WŁAŚCIWEGO MONTAŻU ORAZ ICH POPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTÓW
8. WSZYSTKIE PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PODSTAWOWE, WYKOŃCZENIOWE, UŻYTKOWE, EKSPLOATACYJNE I KONSERWACYJNE ZWIĄZANE Z ZASTOSOWANIEM WSKAZANYCH PRODUKTÓW NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI, PROCEDURAMI I METODAMI WYMAGANYMI PRZEZ PRODUCENTÓW DANYCH PRODUKTÓW, DODATKOWO POWINNY BYĆ ONE POPRZEDZONE ZAPOZNANIEM SIĘ PRZEZ WYKONAWCĘ Z WŁAŚCIWYMI KARTAMI KATALOGOWYMI I INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW.
9. NAZWY WŁASNE PRODUKTÓW, PRODUCENTÓW I ZNAKI TOWAROWE ZOSTAŁY UŻYTE W CELU OKREŚLENIA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH. MATERIAŁY TE NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO REFERENCYJNE, DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIE ROZWIĄZAŃ RÓWNOWAŻNYCH O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIŻ TE, KTÓRE ZOSTAŁY WYSPECYFIKOWANE W DOKUMENTACJI. ZASTOSOWANIE ROZWIĄZAŃ RÓWNOWAŻNYCH WYMAGA UZYSKANIA AKCEPTACJI INWESTORA I PROJEKTANTA.
10. OSTATECZNĄ LOKALIZACJĘ URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH DOSTOSOWAĆ DO ARANŻACJI WNĘTRZ I UZGODNIĆ NA ETAPIE REALIZACJI Z INWESTOREM I UŻYTKOWNIKIEM.

01 KLATKA SCHODOWA
6,32 m² - posadzka żywiczna
02 WC DAMSKIE
15,48 m² - płytki gresowe
03 WC MĘSKIE
13,16 m² - płytki gresowe
04 KLATKA SCHODOWA
4,55 m² - posadzka żywiczna
05 SCHODY NA STRYCH
1,49 m² - lastriko
06 AUDYTORIUM
147,47 m² - parkiet
W WINDA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

OZNACZENIA :

- Oprawa nastropowa oświetlenia podstawowego typu LED
- Oprawa nastropowa oświetlenia podstawowego typu LED
- Oprawa nastropowa oświetlenia podstawowego typu LED
- Oprawa nastropowa oświetlenia podstawowego typu LED
- Oprawa nastropowa oświetlenia podstawowego typu LED
- Oprawa nastropowa oświetlenia podstawowego typu LED
- Oprawa nastropowa oświetlenia podstawowego typu LED
- Oprawa nastropowa oświetlenia podstawowego typu LED – ściemnianie DALI do 1%
- Oprawa nastropowa oświetlenia podstawowego typu LED
- Oprawa nastropowa oświetlenia podstawowego typu LED
- Oprawa nastropowa oświetlenia podstawowego typu LED
- Oprawa wpuszczana oświetlenia podstawowego typu LED
- Oprawa zwieszana oświetlenia podstawowego typu LED – doświetlenie stanowisk
- Oprawa montowana na szynie oświetlenia podstawowego typu LED – ściemnianie DALI do 1%
- Oprawa oświetlenia terenu zewnętrznego typu LED – montaż na elewacji

P
AW1 Oprawa oświetlenia monotwana w czole stopnia
AW2 Oprawa oświetlenia awaryjnego o czasie podtrzymania min. 1h
EW1 Oprawa oświetlenia awaryjnego o czasie podtrzymania min. 1h – wyposażona w piktogram
EW2 Oprawa oświetlenia awaryjnego o czasie podtrzymania min. 1h – IP65 do -20°C

Szyna wyrównawcza
RG Rozdzielnica główna oznaczona jako RG
TR... Rozdzielnica elektryczna oznaczona jako T...
PPWP Przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu NO+NC; 10 A; 250 V; IP55, n/t

TEMAT: REMONT BUDYNKU KATEDRY I ZAKŁADU MIKROBIOLOGII Z SALĄ WYKŁADOWĄ IM. LUDWIKA HIRSZFELDA		TEMAT RYSUNKU: RZUT II PIĘTRA. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
OBIEKT: BUDYNEK KATEDRY I ZAKŁADU MIKROBIOLOGII Z SALĄ WYKŁADOWĄ IM. LUDWIKA HIRSZFELDA UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 4, WROCŁAW		
INWESTOR: UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU UL. PASTEURA 1, 50-367 WROCŁAW		
PROJEKTOWAŁ: MGR INŻ. MICHAŁ KRETEK UPR. PROJ. NR: SLK/4506/PWOE/12	JEDNOSTKA PROJEKTOWA: P. U. P. "UTEX" SP. Z O. O. 44-105 GLIWICE, UL. STRZELECKIEGO 27	FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
SPRAWDZIŁ: MGR INŻ. MARIUSZ SZLENK UPR. PROJ. NR: SLK/4438/PWOE/13	DATA: WRZESIEŃ 2015	SKALA: 1:100
		NR RYSUNKU: E-04