

UWAGI:

- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ODPowiednIm RYSUNKAmI ARCHITeKTONICznYmI, KONSTRUKCYJnYmI I BRANŻOWYmI ORAZ OpISEM I SPECYfIKACJAmI
- WSZYSTKIE ZMIANY POWINNY BYĆ UZGODNIONE Z PRoJEKTANTEm
- WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W mETRACH, WYMIARY W cENTYmETRACH
- WYKORZYSTYWANIE ZMIERZONYCH BEZPOŚREDNIO NA RYSUNKACH ODLEGŁOŚCI np.: SKALOWKĄ, JEST NIEODPUŚCZALNE
- RELACJE POMIĘDZY PRZYSTAJNImI W PRoJEKcie WYMIARAmI A STANEm OBIEKTU NALEŻY SPRAWDZIĆ PRZED PRZYSTĄPIENIEm DO PRAC MONTAŻOWYCH I WYKONCZENIOWYCH. PO WYKONANIU WbURZEŃ I DEMONTAŻY
- WSZYSTKIE ELEMENTY I ROZWIĄZANIA SYSTEmOWE WYKONAWAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAmI PRoDUCENTA

LEGENDA

ZAKRES OPRAcOWANIA

PROJ. ELEMENTY DREWNIANE NA WZÓR HISTORYCZNYCH


PROJ. ELEMENTY STALOWE WG RYS.KONSTR. DLA MOCOWANIA SUFITU I ELEMENTÓW DREWNIANYCH OBUDOWAĆ DO REI60

ANEMOSTATY NAWIEWNE WG PROJ.INST.SANIT

OPRAwy OŚWIEtLENIOWE:

oprawa ARIMOS WG PROJ.INST.ELEKTRYCZNEJ

oprawy awaryjne ewakuacyjne:
AW1-AMEX AXNO 6W AT 1h WG PROJ.INST.ELEKTRYCZNEJ
AW2-AMEX AXN AXNO 1W 1h WG PROJ.INST.ELEKTRYCZNEJ

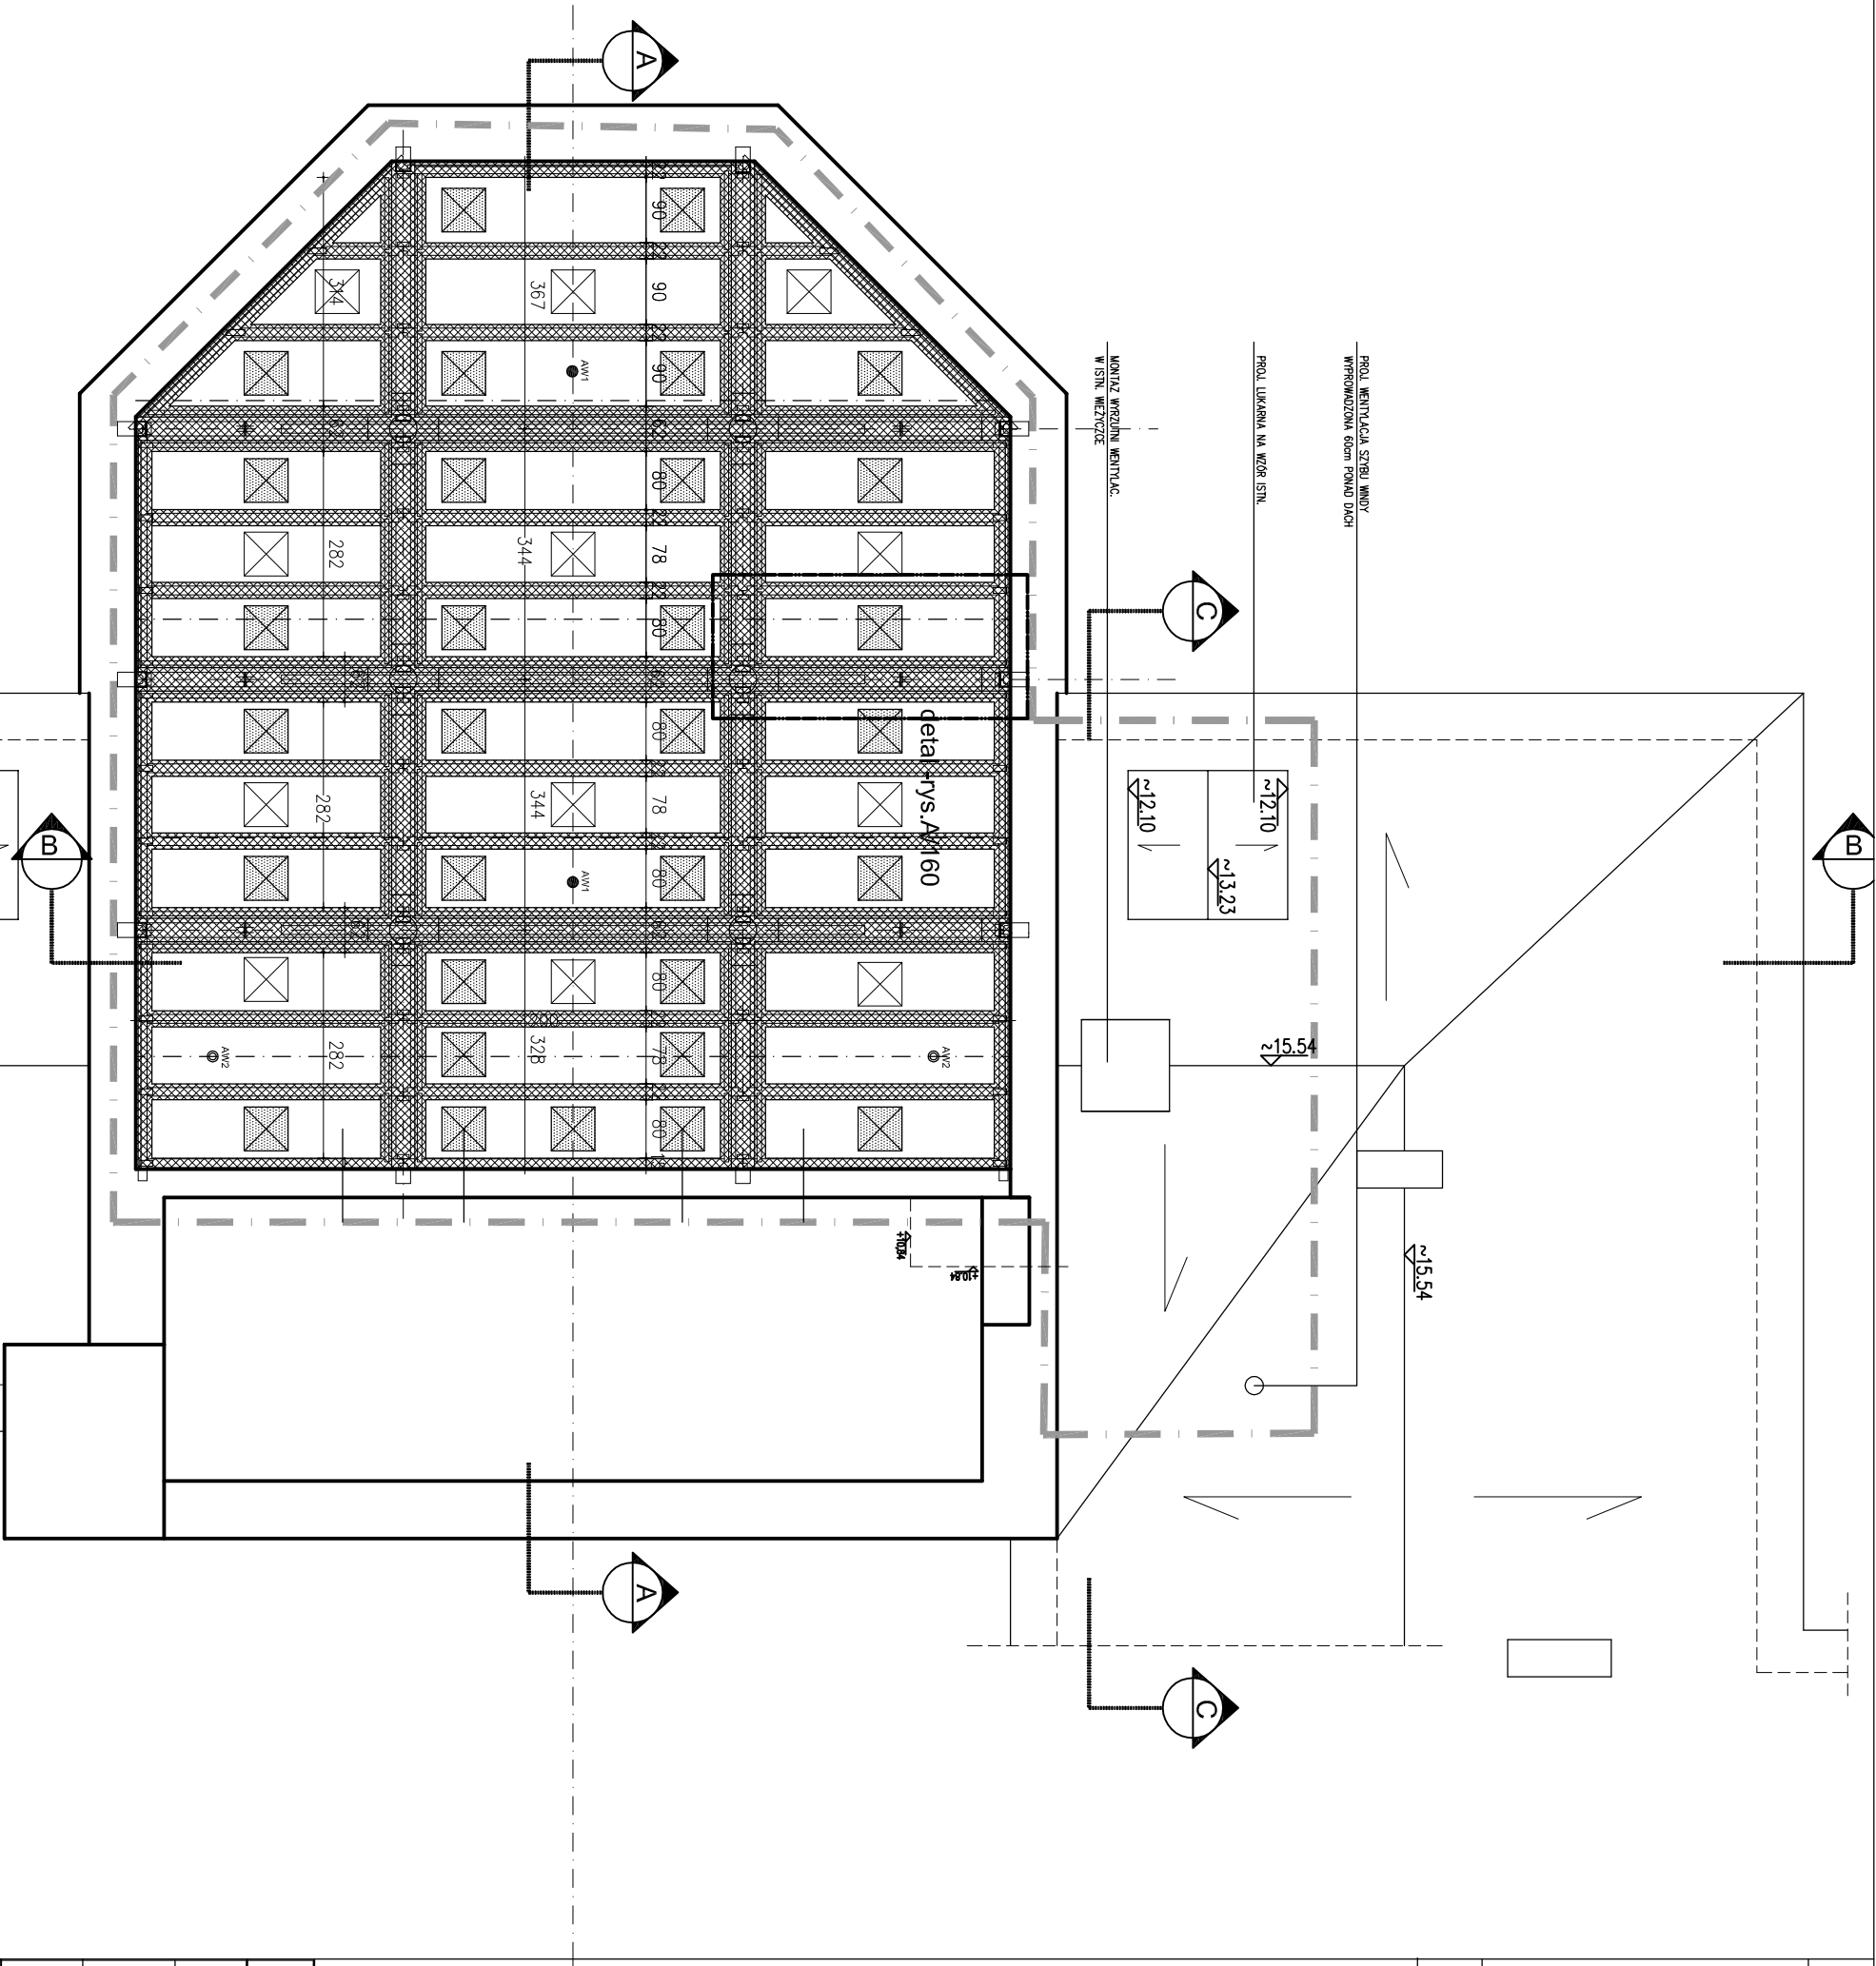

VANELLUS BIURO PROJEKTOWO-BADAWCZE Czajkowska Agnieszka					
53-442 Wrocław, ul. Szpilowa 26/9 tel. 691022211, biuro@vanellus.pl					
Inwestor	Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu				
	Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław				
Obiekt	Sala Wykładowa wraz z zapleczem i pomieszczeniami pod amfiteatrem w budynku Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przy ul. T. Chałubińskiego 6a				
	Działka nr 24/4 AM-32, obręb Płoc. Grunwaldzki				
Temat	Remont Sali Wykładowej wraz z pomieszczeniami pod amfiteatrem oraz zapleczem technicznym sali w budynku Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej				Stadium PW
	Nazwiśko	Nr upr. bud.	Podpis	Data	Branża
Projektant architektury	mgr inż. Agnieszka Czajkowska	05/02/DOLA		04.2018	budowlana
Sprowadzający	mgr inż. Elżbieta Poskiewicz	290/91/UW		04.2018	Skala
Projektant konstrukcji	inż. Adam Białos	263/81/MBP		04.2018	1:100
Sprowadzający	mgr inż. Julia Szczygło-Rukowska	152/93/UW		04.2018	
Tytuł rys.					Nr rysunku
RZUT SUFITU					A/140