

UWAGI:


- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI, KONSTRUKCYJNYMI I BRANŻOWYMI ORAZ OPISEM I SPECYFIKACJAMI
- WSZYSTKIE ZMIANY POWINNY BYĆ UZGODNIONE Z PROJEKTANTEM
- WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W METRACH, WYMIARY W CENTYMETRACH
- WYKORZYSTYWANIE ZMIERZONYCH BEZPOŚREDNIO NA RYSUNKACH ODLEGŁOŚCI NP: SKALOWA, JEST NIEDOPUSZCZALNE
- RELACJE POMIEDZY PRZEJĘTYMI W PROJEKCE WYMIARAMI A STANEM OBIEKTU NALEŻY SPRAWDZIĆ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC MONTAŻOWYCH I WYKONCZENIOWYCH PO WYKONANIU WYBURZEŃ I DEMONTAŻY

- INSTALACJA W RURKACH RB 18 MOCOWANE DO ELEMENTÓW DREWNIANYCH WIĘZBY
- INSTALACJA I SPRĘT N/T/
- PRZEJŚCIE INSTALACJI PRZEZ PRZEGRODY ODDZIELENIA POŻAROWEGO ZABEZPIECZY DO KLASY TEJ PRZEGRODY – OZNACZONE NA RYS.

LEGENDA

↳ Gniazdo zasilania ogólne

SSW szafa sterownicza centrali wentylacyjnej

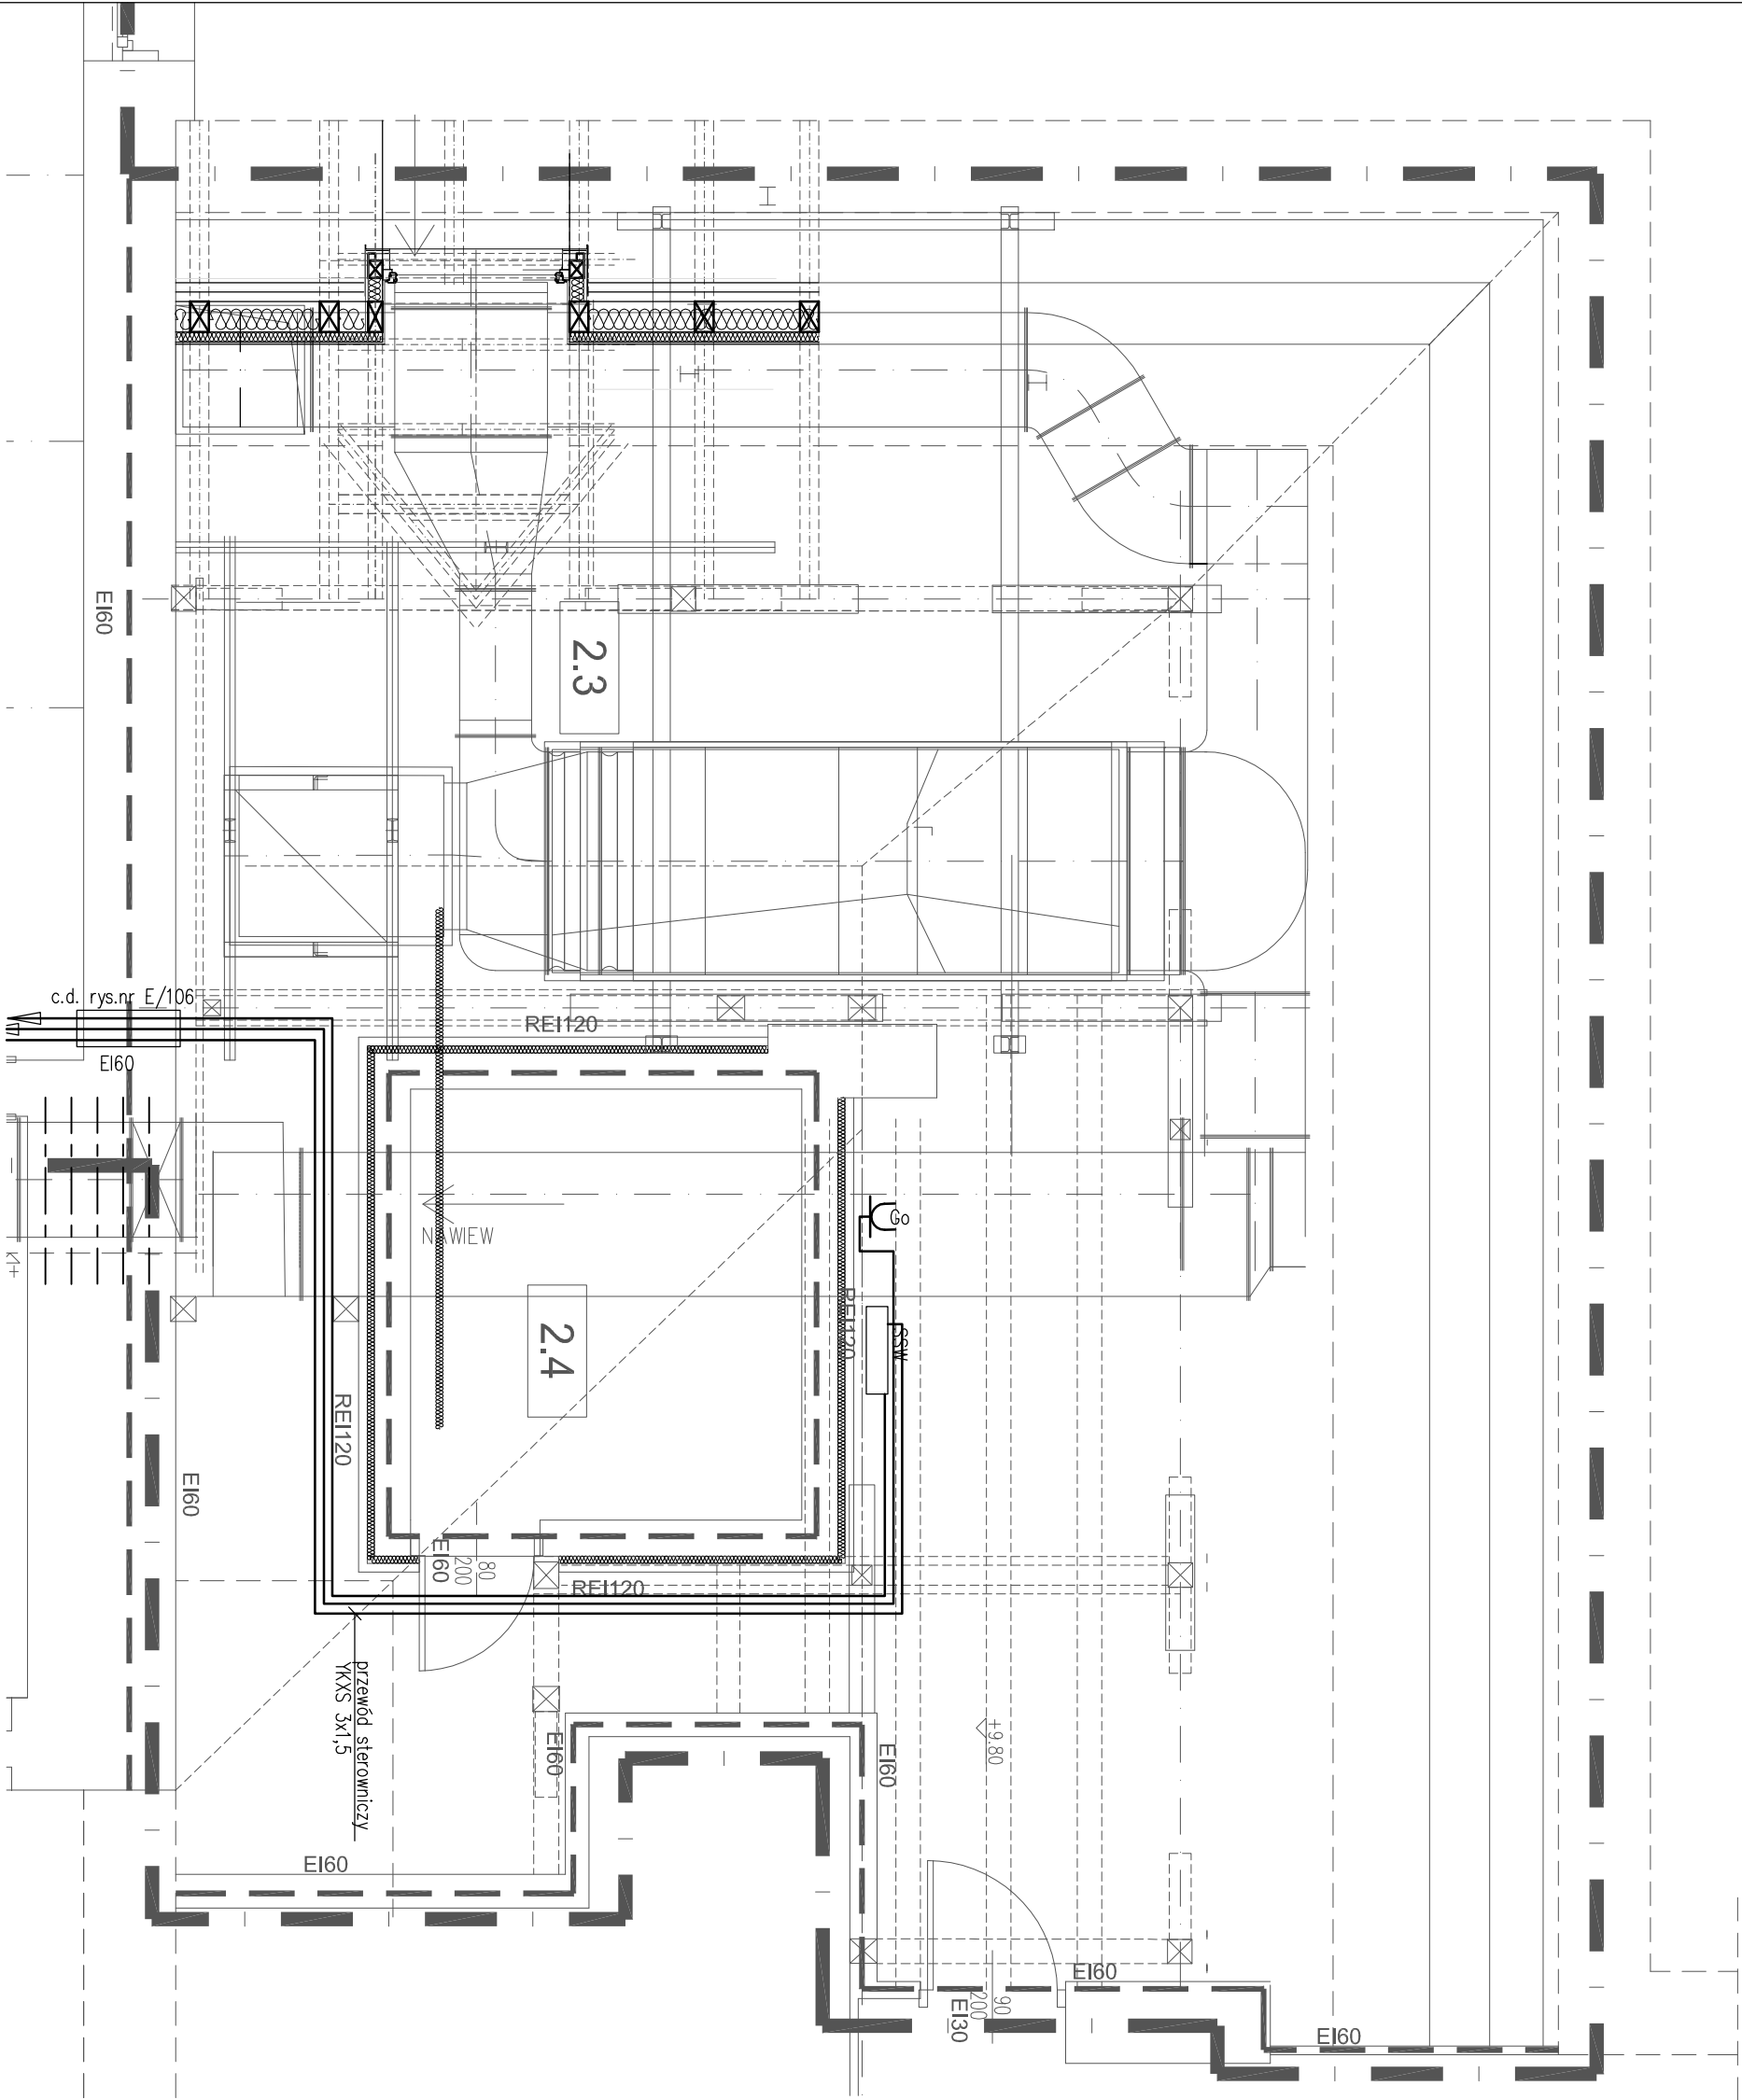

VANELLUS		Biurowo Projektowo-Badawcze Czajkowska Agnieszka	
Inwestor		Wybrzeże L. Pasteura 1, 50-367 Wrocław	53-442 Wrocław, ul. Szpilowa 26/9 tel. 691022211, biuro@vanellus.pl
Obiekt		Sala Wykładowa wraz z zapleczem i pomieszczeniami pod amfiteatrem w budynku Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przy ul. T. Chałubińskiego 6a	
Temat		Remont Sali Wykładowej wraz z zapleczem i pomieszczeniami pod amfiteatrem oraz zapleczem technicznym sali w budynku Katedry i Zakładu Anatomii Prawidłowej	Stadium PW
Projektant		Łukasz Adamczyk	96/99/DUW 04.2018 ELEKTR.
Sprawdzający		Ing. Andrzej Brzoś	59/90/UW 04.2018 Skala 1:50
Opisujący		Łukasz Adamczyk	04.2018 Nr rysunku E/107